

LUSSORIO ing. LUCA
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Via Malpotremo – 12073 CEVA – CN
www.progettazione-impianti-elettrici.it

Tel. & Fax 0174 72.19.37
Partita I.V.A. 02970620049

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO



LAVORI DI SOSTITUZIONE STAZIONE DI CONTINUITÀ ELETTRICA 3X300 KVA

PROGETTO ESECUTIVO – REV. 01


TOMO QUADRI ELETTRICI

 ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI CUNEO
A1553 Dott. Ing. Luca Lussorio

Ceva, NOVEMBRE 2023


NUOVO QUADRO SMISTAMENTO UPS (QSMIST)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

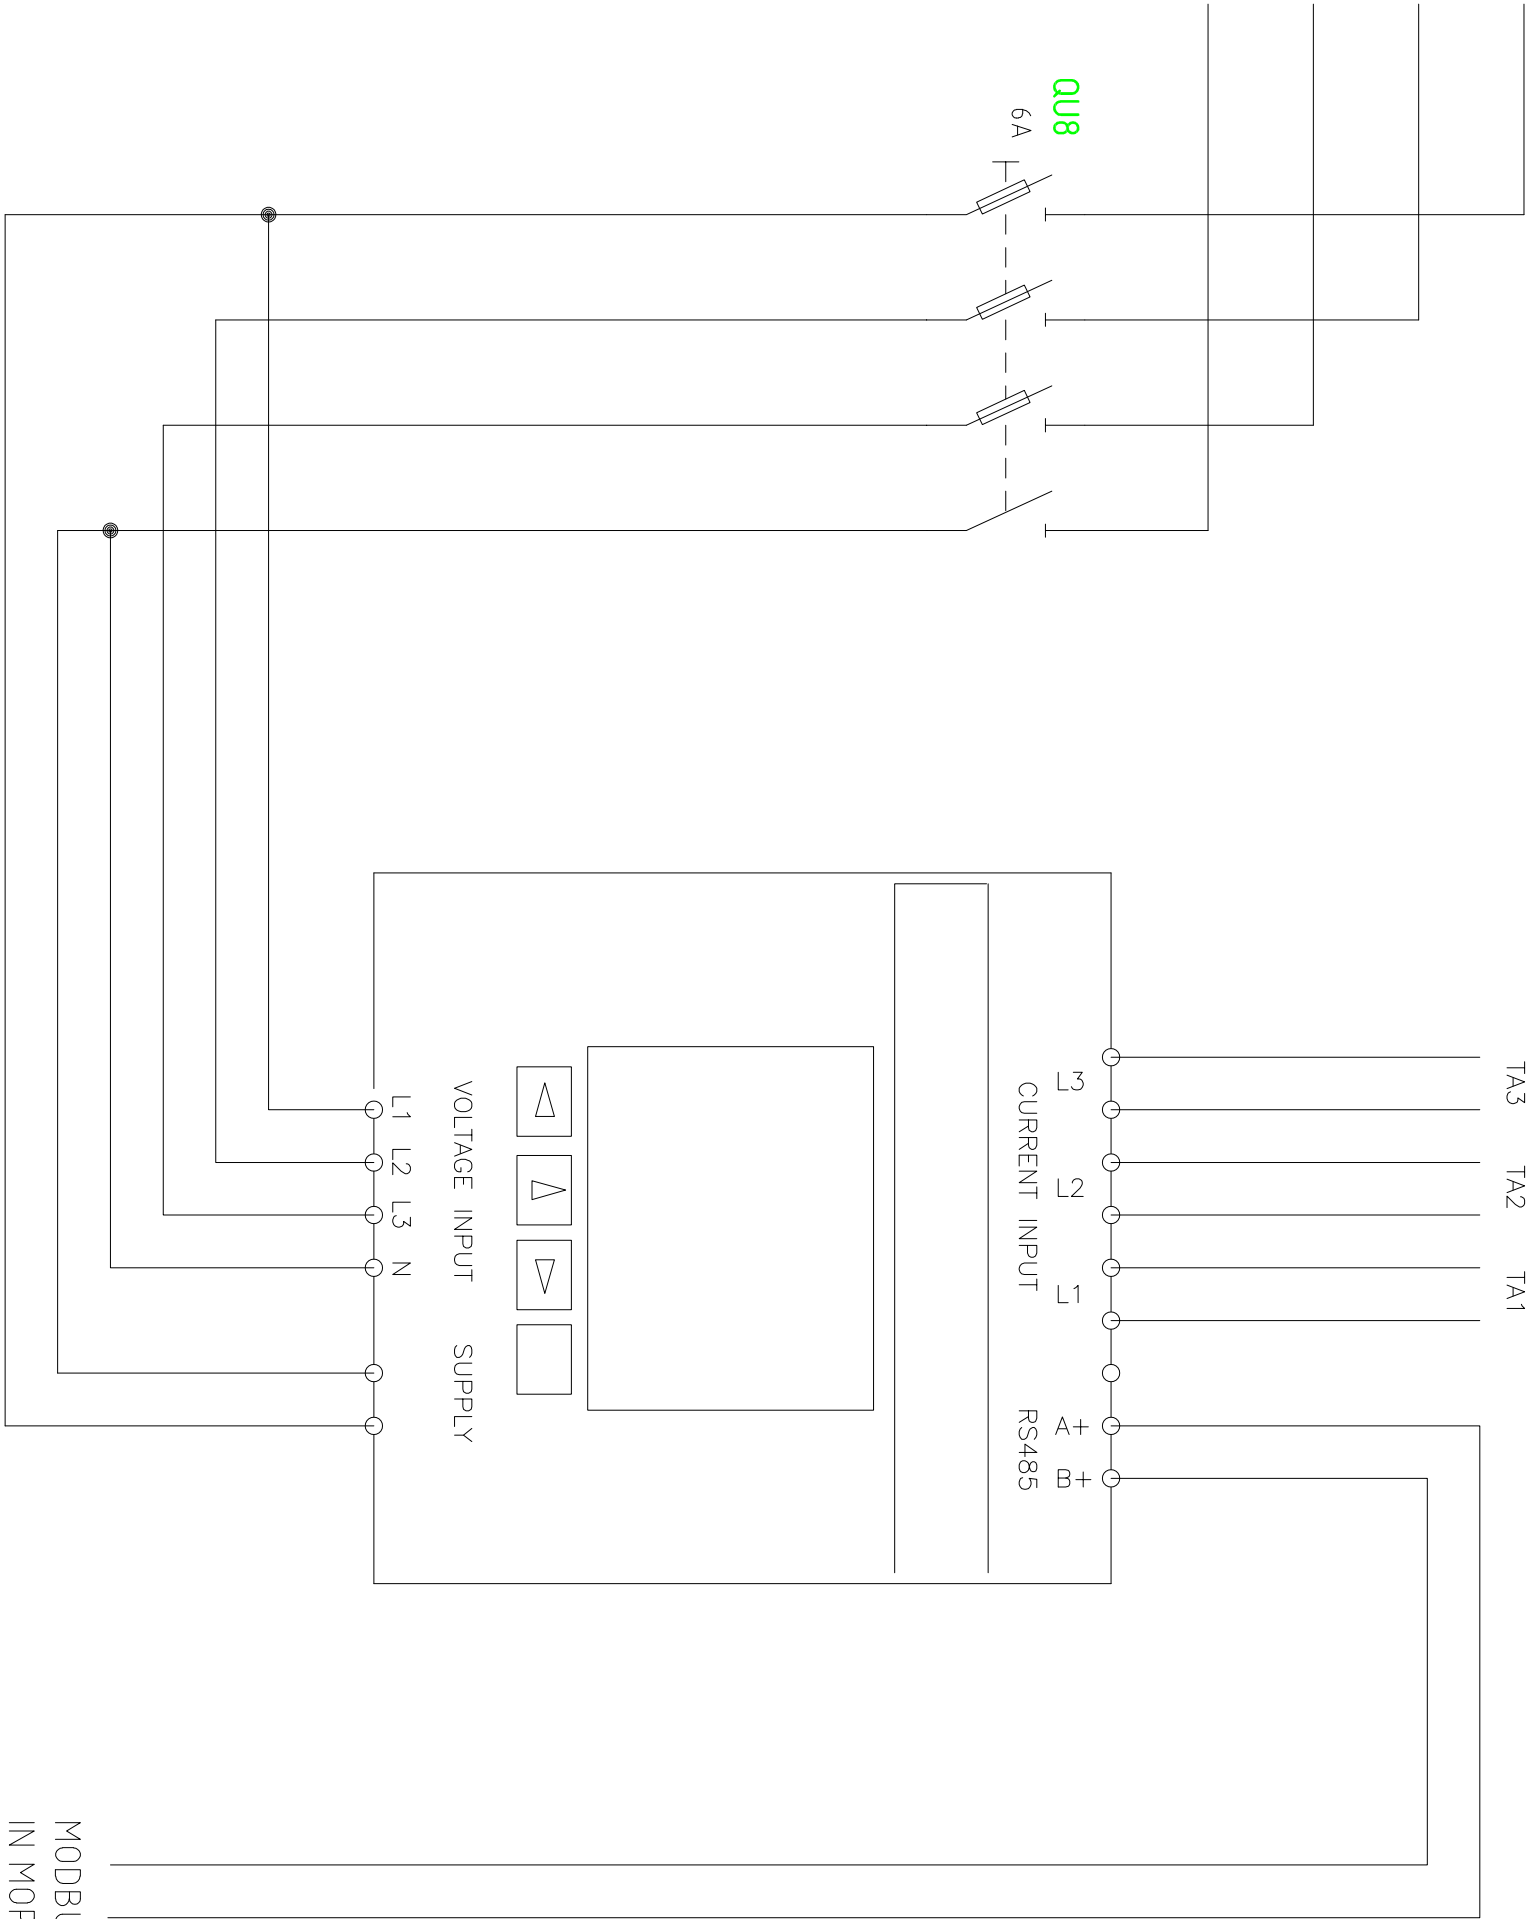


						 A.O. S. Onofe e Figlii S.p.A.	PROGETTISTA			DESCRIZIONE	COMMESSA		
							LUSSORIO Ing. LUCA				Nome file		
							PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI						
							VIA MALPOITREMO - 12073 CEIVA - CN				N°. DISEGNO		
ED.	REV	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	P.IVA: 0297060049			Tavola				
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE									Sg. tavola				
									2				
									3				

TENSIONE AUSILIARIA DA QUADRO SERVIZI CABINA ESISTENTE

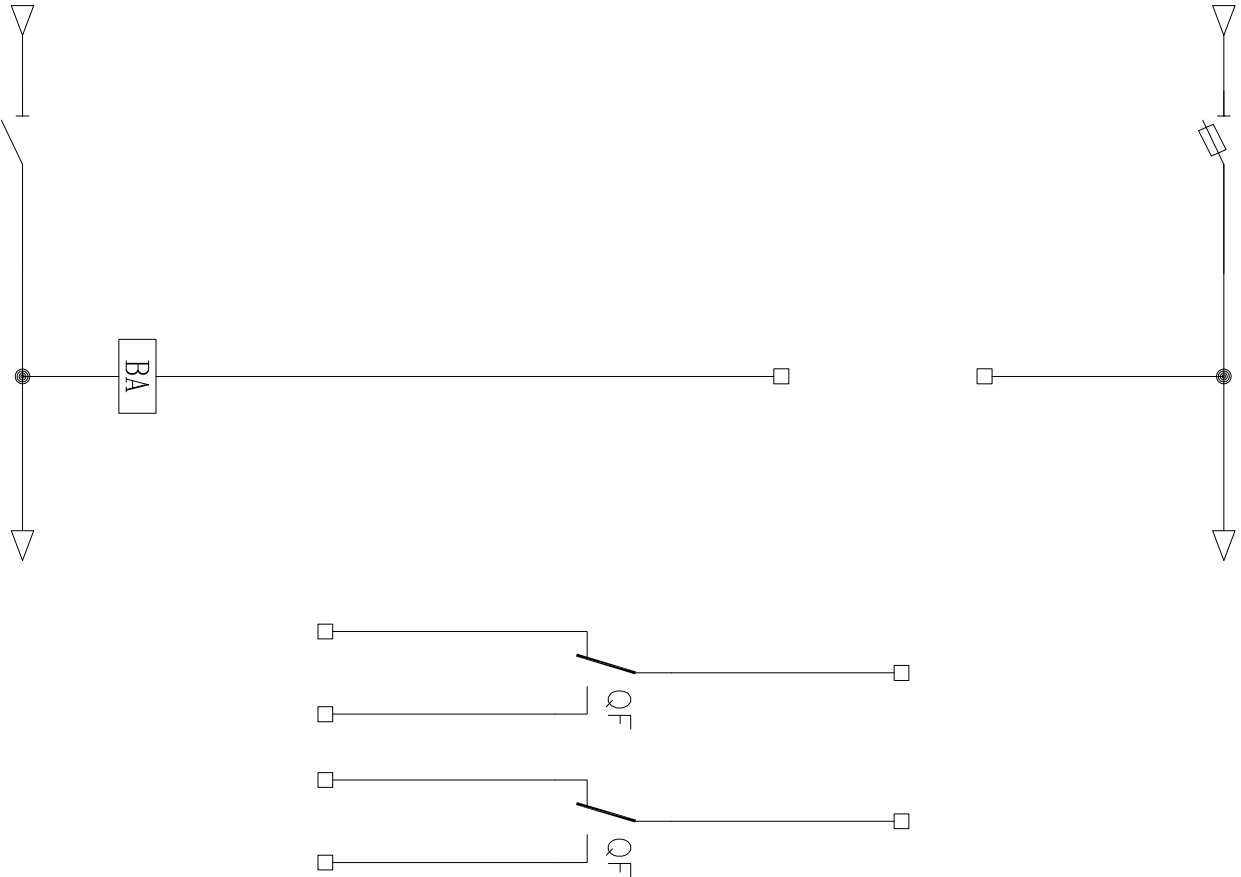


TENSIONE AUSILIARIA DA QUADRO SERVIZI CABINA ESISTENTE

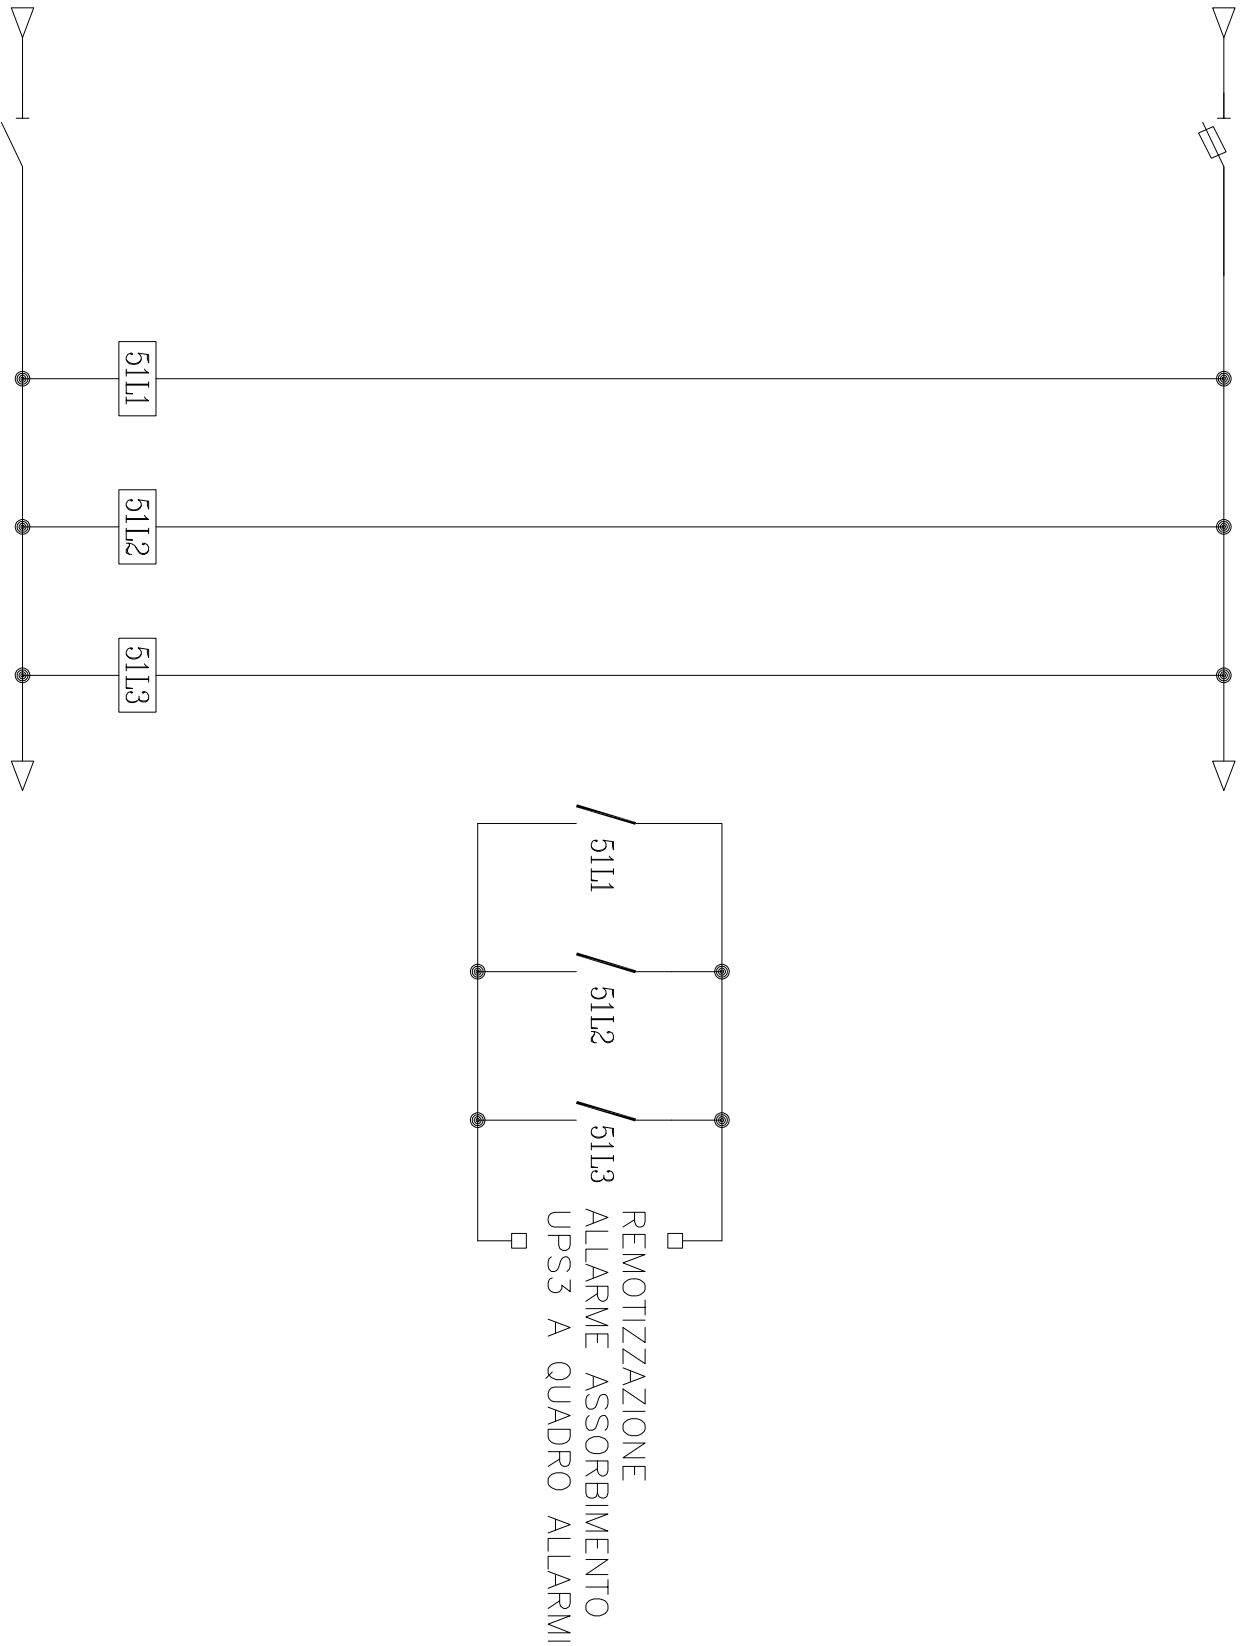

DESCRIZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BOBINA APERTURA LANCIO CORRENTE		STATO INTERRUTTORE DI MANOVRA	STATO INTERRUTTORE DI MANOVRA					RELE' MONITORAGGIO CORRENTE FASE L1	RELE' MONITORAGGIO CORRENTE FASE L2	RELE' MONITORAGGIO CORRENTE FASE L3					

RELE' SINCRONISMO

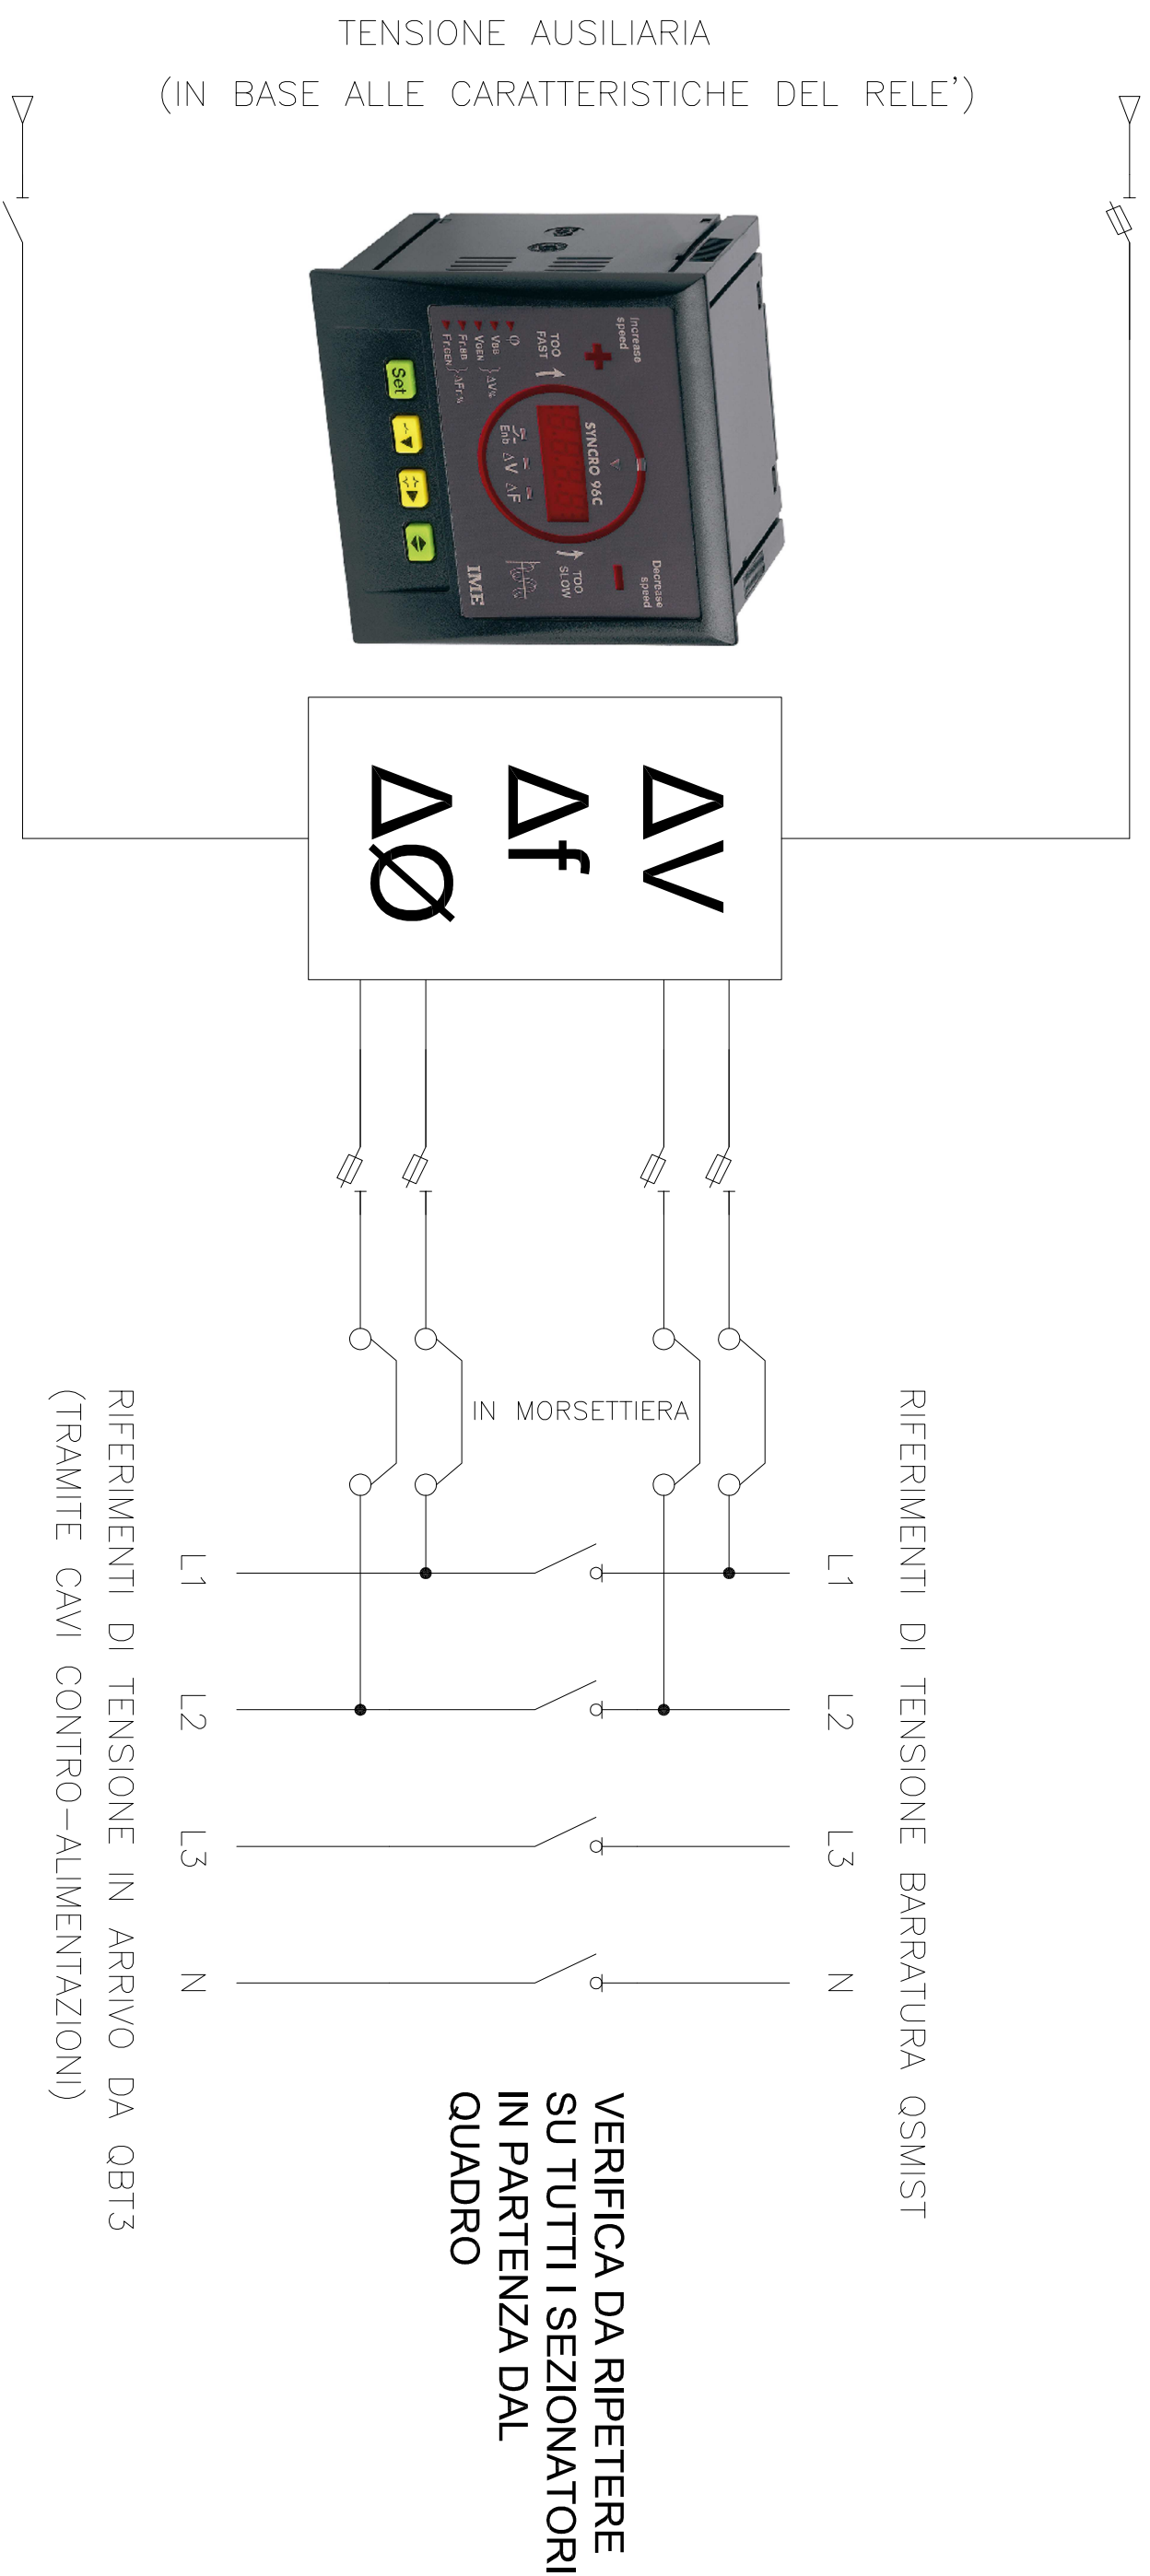

IL RELE' DI SINCRONISMO VERRA' UTILIZZATO PER LE VERIFICHE NECESSARIE ALLE CONTRO-ALIMENTAZIONI PROVVISORIE COLLEGANDO DI VOLTA IN VOLTA I RIFERIMENTI DI TENSIONE RELATIVI (MEDIANTE I RIPORTI IN MORSETTIERA).

NON E' PREVISTA NESSUNA ATTIVAZIONE (SGANCI, ALLARMI, ECC.)

		PROGETTISTA		DESCRIZIONE		COMMESSA	
		 LUSSORIO Ing. LUCA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA MALPOTREMO - 1207/3 CEVA - CN P.IVA : 02870820048		Nome file			
				N°. DISEGNO			
				Tavola		Sg. tavola	
				4		5	
ED. REV		DESCRIZIONE		DATA		DISEGNATO	
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVETO DI RIPRODURLO O RENDEROLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE						CONTROLLO	
						 A.O. S. Lorenzo Celsa	

dimensioni indicative: 2100x1500x1000 mm (hxlxp)
zoccolo 300mm

Grado protezione IP30 a portelle chiuse
IP20 a portelle aperte

I CODOLI INTERRUOTORE DI ATTESTAZIONE DEI CAVI IN ARRIVO/PARTENZA DAL QUADRO DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE ISOLATI CON IDONEI COPRIMORSETTI E/O SETTI DI SEGREGAZIONE IN MODO DA CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO DEI CAVI IN PARTENZA DA UNO QUALSIASI DEGLI INTERRUOTORI SENZA DOVER METTERE FUORI TENSIONE GLI ALTRI INTERRUOTORI DEL QUADRO

IN ALTERNATIVA (A DISCREZIONE DELLA DITTA ASSUNTRICE DELLE OPERE) SARA' POSSIBILE ADOTTARE UNA FORMA DI SEGREGAZIONE 4B CON ACCESSIBILITA' POSTERIORE
(nb: SPAZIO DISPONIBILE RETRO QUADRO CIRCA 70cm)


**zoccolo rialzato
per agevolare introduzione cavi**

Technical drawing of a 1600A busbar assembly. The drawing shows a top-down view of the assembly, which consists of a main horizontal busbar and several vertical busbars. The components are labeled as follows:

- busbarra 1600A**: The main horizontal busbar.
- A QBP**: A component labeled in red, located on the left side of the main busbar.
- DA UPS1**, **DA UPS2**, **DA UPS3**: Three components labeled in red, located on the right side of the main busbar.
- Ingresso / Uscita cavi**: Cable entry/exit, located at the bottom of the drawing.

The drawing also includes a small inset showing a detail of the busbar connection.



[illegible]

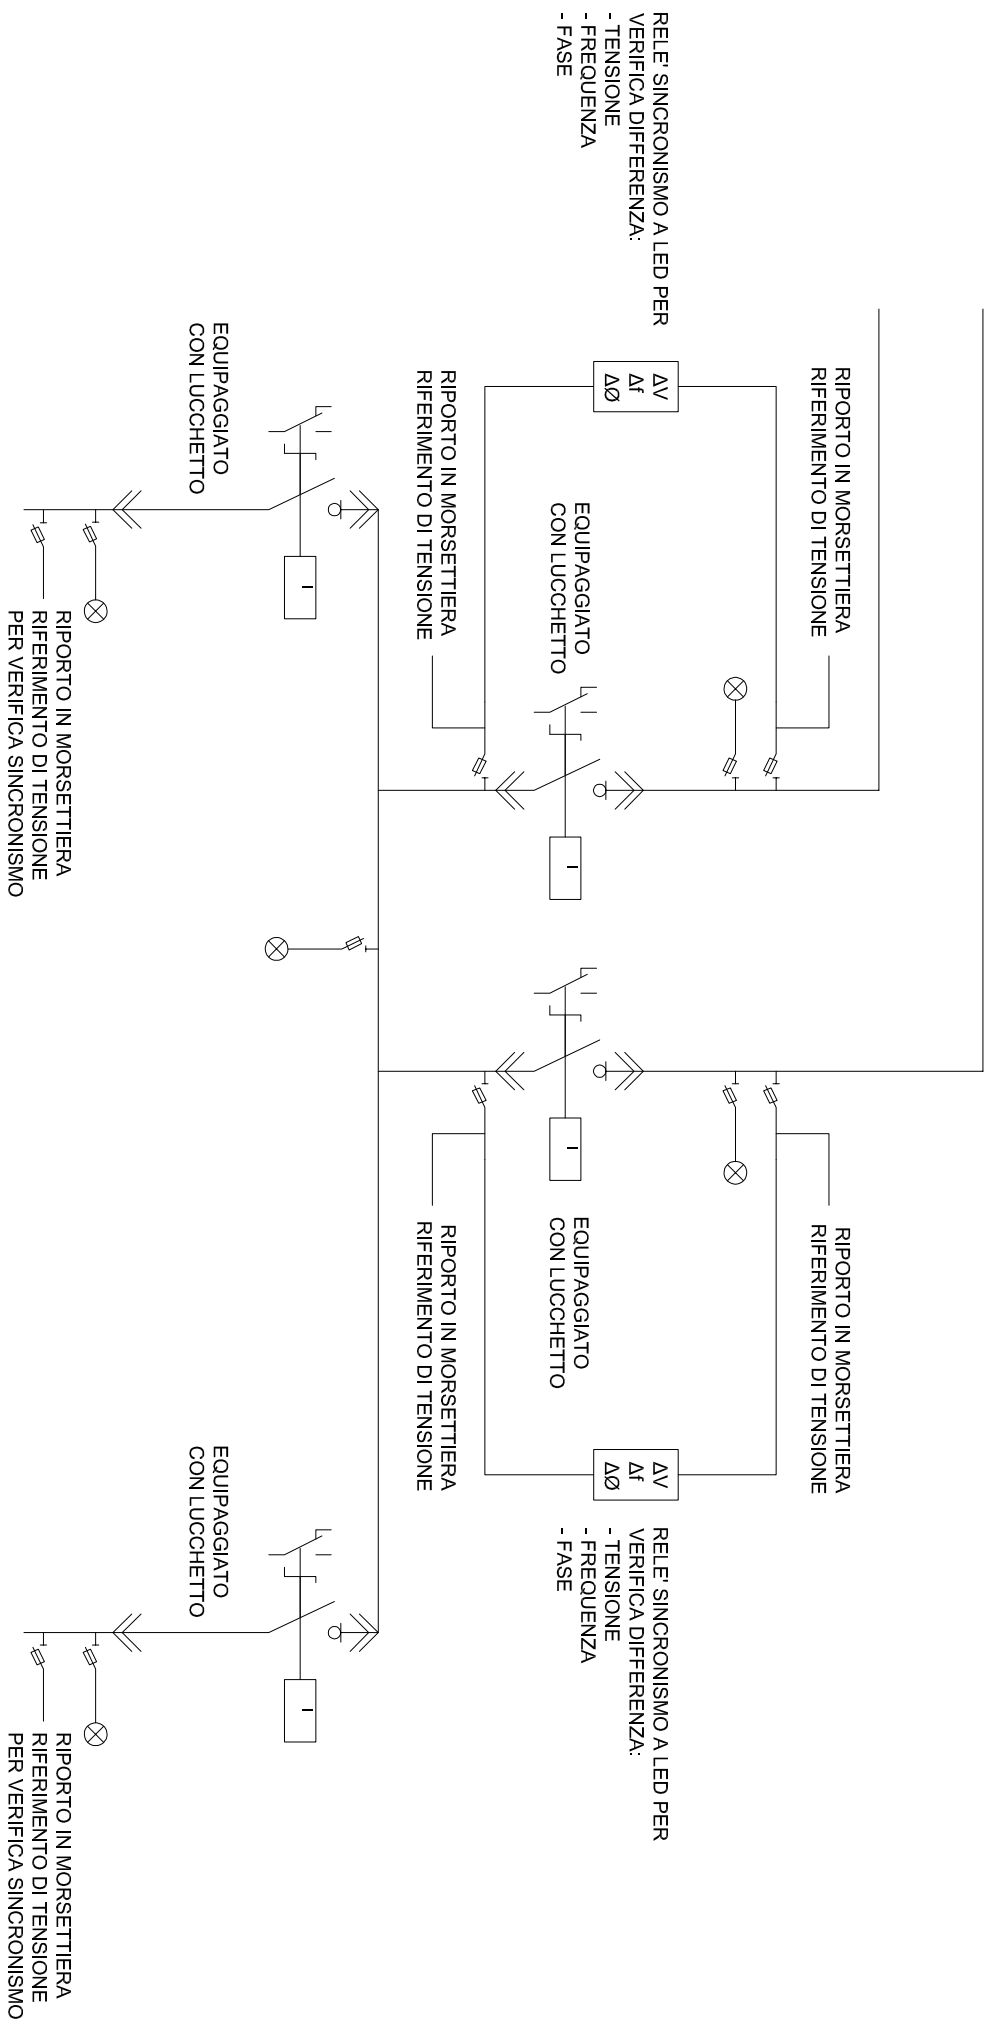


Descrizione linea	S3 - A QUADRO CONTINUITA'	S2 - DA QUADRO SMISTAMENTO	S1 - DA ALIMENTAZIONE NORMALE (BY-PASS)	S4 - PREDISPOSIZIONE FUTURO QE CONTINUITA'
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N
Poli	4	4	4	4
Corrente nominale In [A]	1 600	1 600	1 600	1 600
Note				

						 A.O. S. Chiara - Ospedale Civile	PROGETTISTA			 LUSSORIO ing. LUCA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA MALPOTREMO - 12073 CEVA - CN P.IVA: 02970620048	DESCRIZIONE	COMMESSA		
							Nome file							
							N°. DISEGNO		Tavola			Sg. tavola		
									1			2		
ED.	REV	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	A TERMINI DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDEROLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE								

AUSILIARI S1

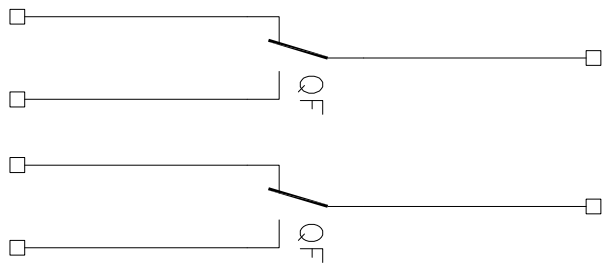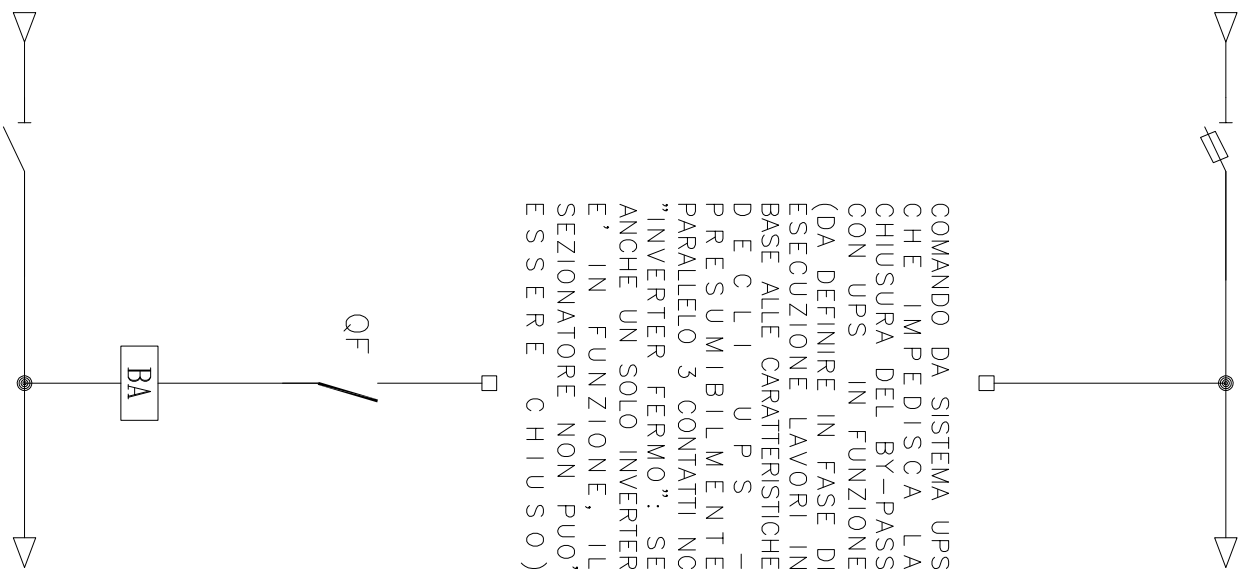

UN CONTATTO DI STATO VIENE
RIPORTATO AL SISTEMA UPS CHE
NON PUO' AVVIARE GLI INVERTER
SE L'INTERUTTORE E' CHIUSO



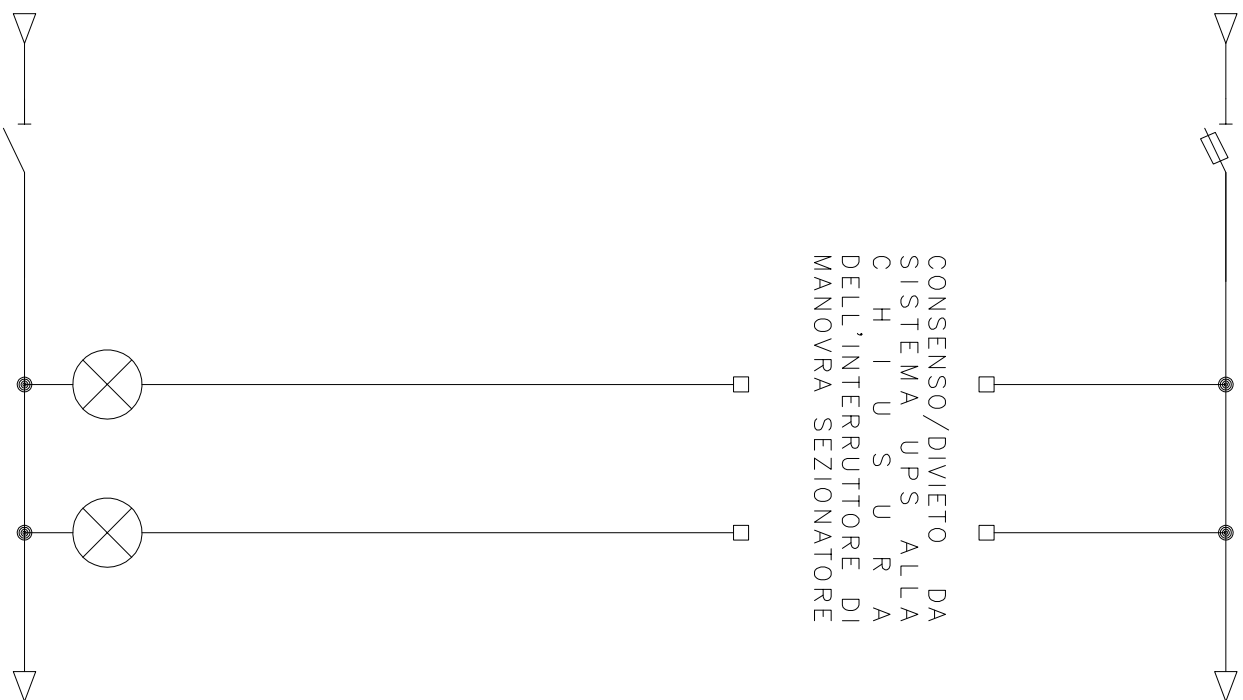


DESCRIZIONE	
1	
2	
3	BOBINA APERTURA LANCIO CORRENTE
4	
5	
6	STATO INTERRUTTORE DI MANOVRA
7	STATO INTERRUTTORE DI MANOVRA
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	SPIA CONSENSO CHIUSURA
15	SPIA DIVIETO CHIUSURA
16	
17	
18	

						 A.O. S. Carlo	PROGETTISTA			DESCRIZIONE		
							 LUSSORIO Ing. LUCA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA MALPOTREMO - 12073 CEVA - CN P.IVA : 02970820048	AUSILIARI S1				
ED.	REV	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO		COMMESSA		Nome file			
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDEROLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE							N°. DISEGNO		Tavola	Sg. tavola		
							2		3			

AUSILIARI S2, S3 e S4


TENSIONE AUSILIARIA DA QUADRO SERVIZI CABINA ESISTENTE

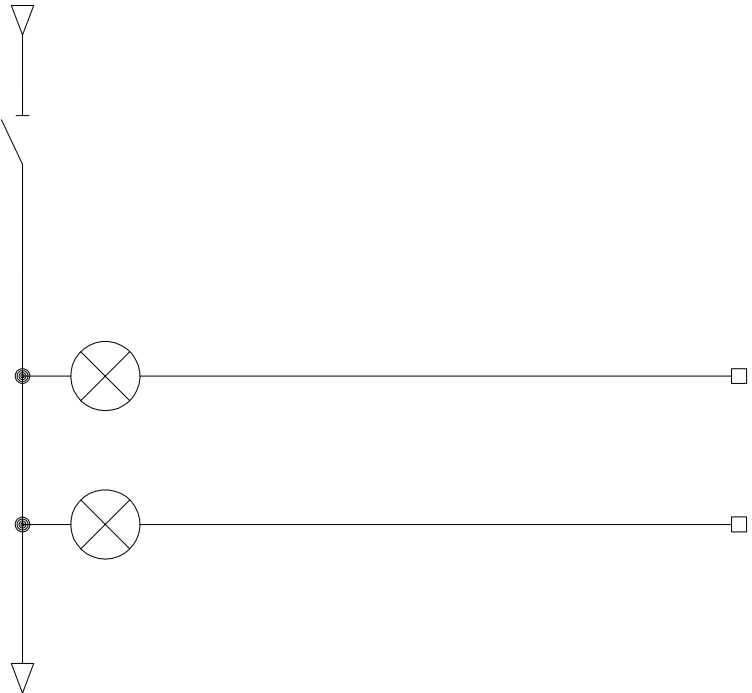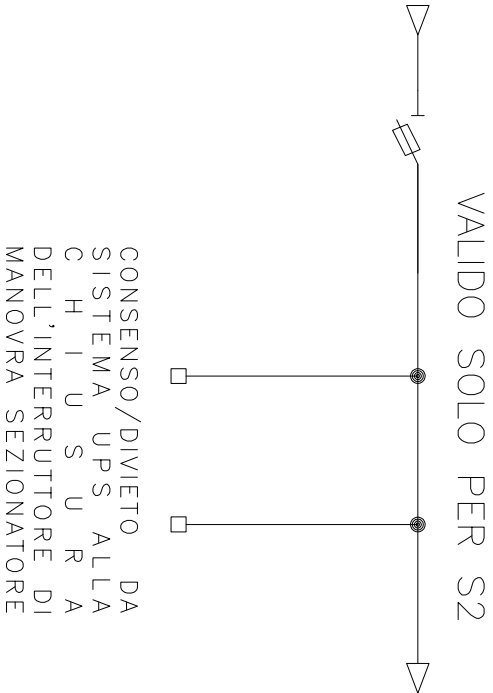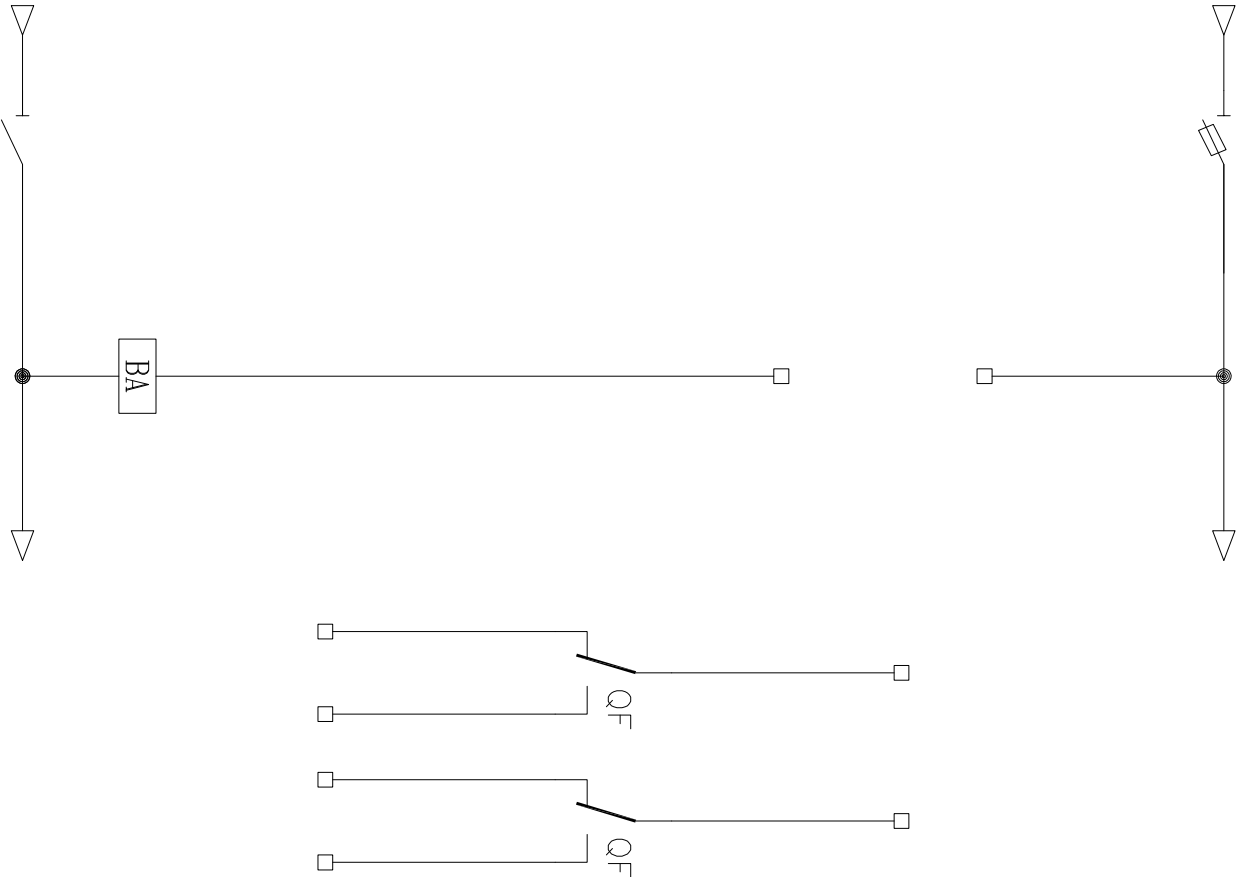

DESCRIZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BOBINA APERTURA LANCIO CORRENTE		STATO INTERRUTTORE DI MANOVRA	STATO INTERRUTTORE DI MANOVRA							SPIA CONSENSO CHIUSURA	SPIA DIVIETO CHIUSURA				



TENSIONE AUSILIARIA
(IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL RELE')

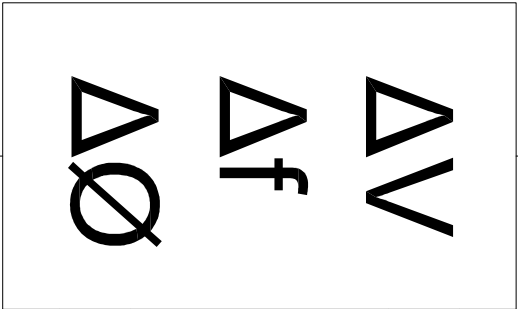

I RELE' DI SINCRONISMO VERRANNO
UTILIZZATI UNICAMENTE COME
SEGNALAZIONE VISIVA DELL'EFFETTIVA
CONDIZIONE DI PARALLELO FRA LE
TENSIONI A MONTE E A VALLE DEL
SEZIONATORE. NON E' PERTANTO
PREVISTA NESSUNA ATTIVAZIONE DA
PARTE LORO (SGANCI, ALLARMI, ECC.)

DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


dimensioni indicative: 2100x1900x1000 mm (hxlxp)
zoccolo 300mm

Grado protezione IP30 a portelle chiuse
IP20 a portelle aperte

- ⊗ ⊗ ⊗
SPIE PRESENZA TENSIONE
- ⊗
SPIA ROSSA CHIUSURA VIETATA
- ⊗
SPIA VERDE CHIUSURA CONSENTITA

I CODOLI INTERRUTTORE DI ATTESTAZIONE DEI CAVI IN PARTENZA DAL QUADRO DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE ISOLATI CON IDONEI COPRIMORSETTI E/O SETTI DI SEGREGAZIONE IN MODO DA CONSENTIRE IL FUTURO COLLEGAMENTO DEI CAVI IN PARTENZA DA S4 SENZA METTERE FUORI TENSIONE GLI ALTRI INTERRUTTORI S1, S2 e S3

IN ALTERNATIVA (A DISCREZIONE DELLA DITTA ASSUNTRICE DELLE OPERE) SARA' POSSIBILE ADOTTARE UNA FORMA DI SEGREGAZIONE 4B SENZA RISALITA CAVI CON ACCESSIBILITA' POSTERIORE
(nb: SPAZIO DISPONIBILE RETRO QUADRO CIRCA 70cm)

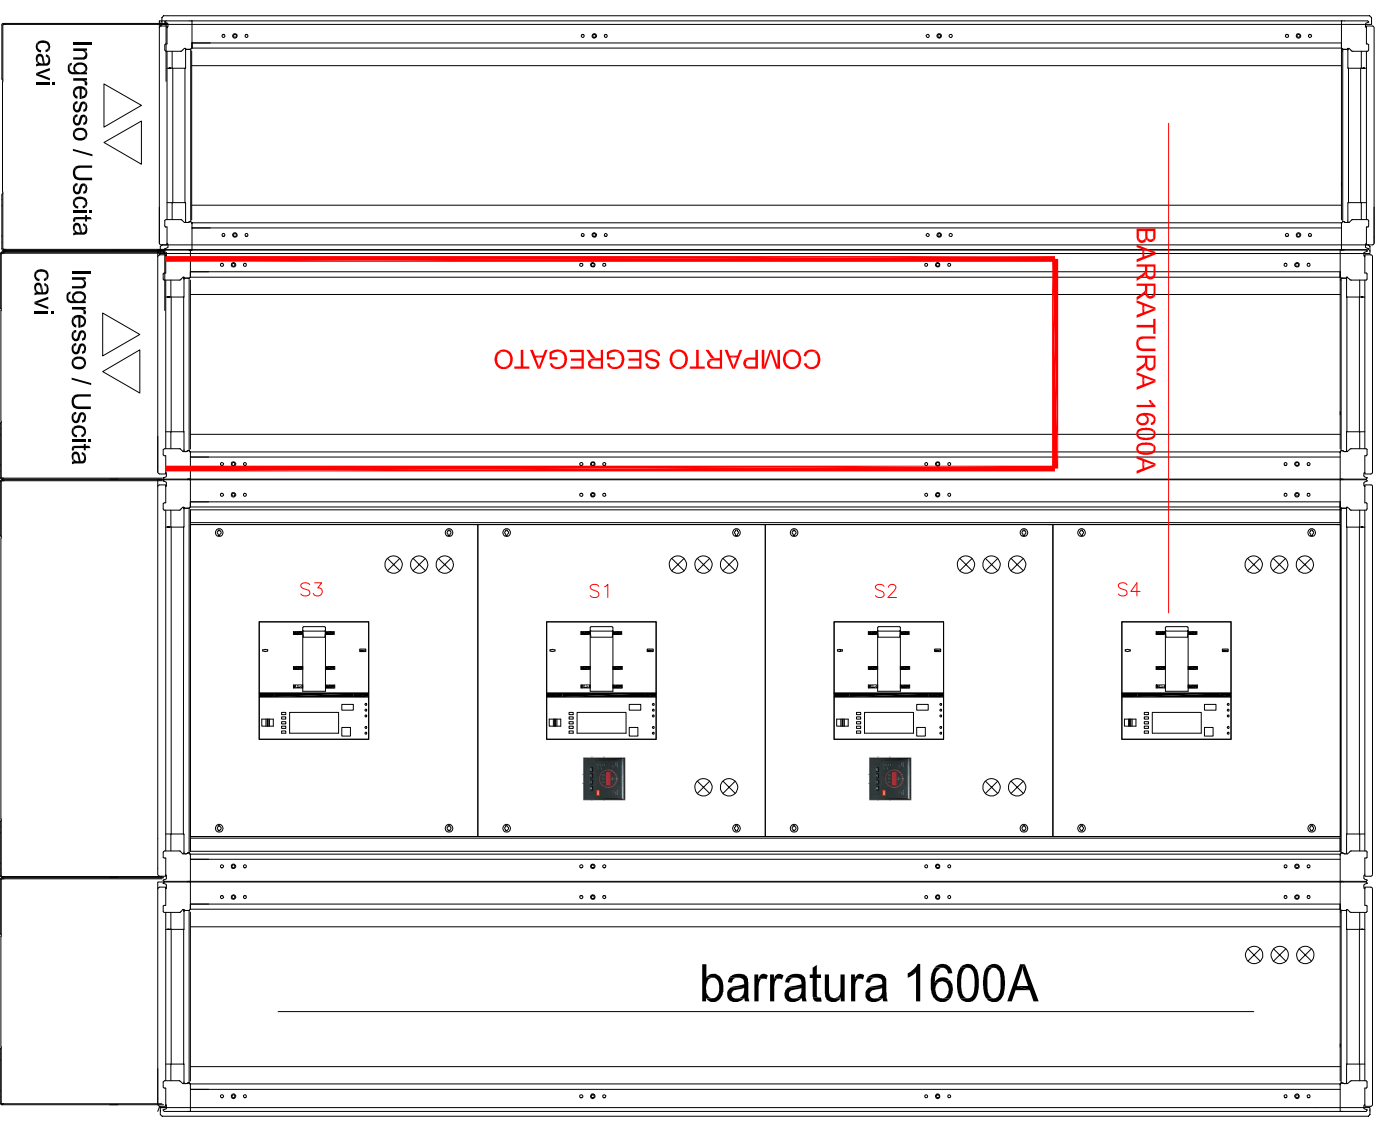

**zoccolo rialzato
per agevolare introduzione cavi**


	A TERMINI DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVETO DI RIPRODURLO O RENDERSLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE					
ED.	REV	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	
					 A.O. Studio Celsi Via S. Pietro - 02070820049	
PROGETTISTA						
LUSSORIO Ing. LUCA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA MALPOTREMO - 12073 CEVA - CN P.IVA : 02870820049			FRONTE QUADRO			
DESCRIZIONE			COMMESSA			
			Nome file			
Nr. disegno			Tavola	Sg. tavola		
			6	—		

MODIFICHE SU AUSILIARI INTERRUTTORI ALIMENTAZIONE UPS

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

MODIFICA VALIDA PER Q52-229A, Q52-230A, Q52-231A

COMANDO MOTORE		SEGNALAZIONI INT.	
		APERTO	CHIUSO
		SCATTATO	

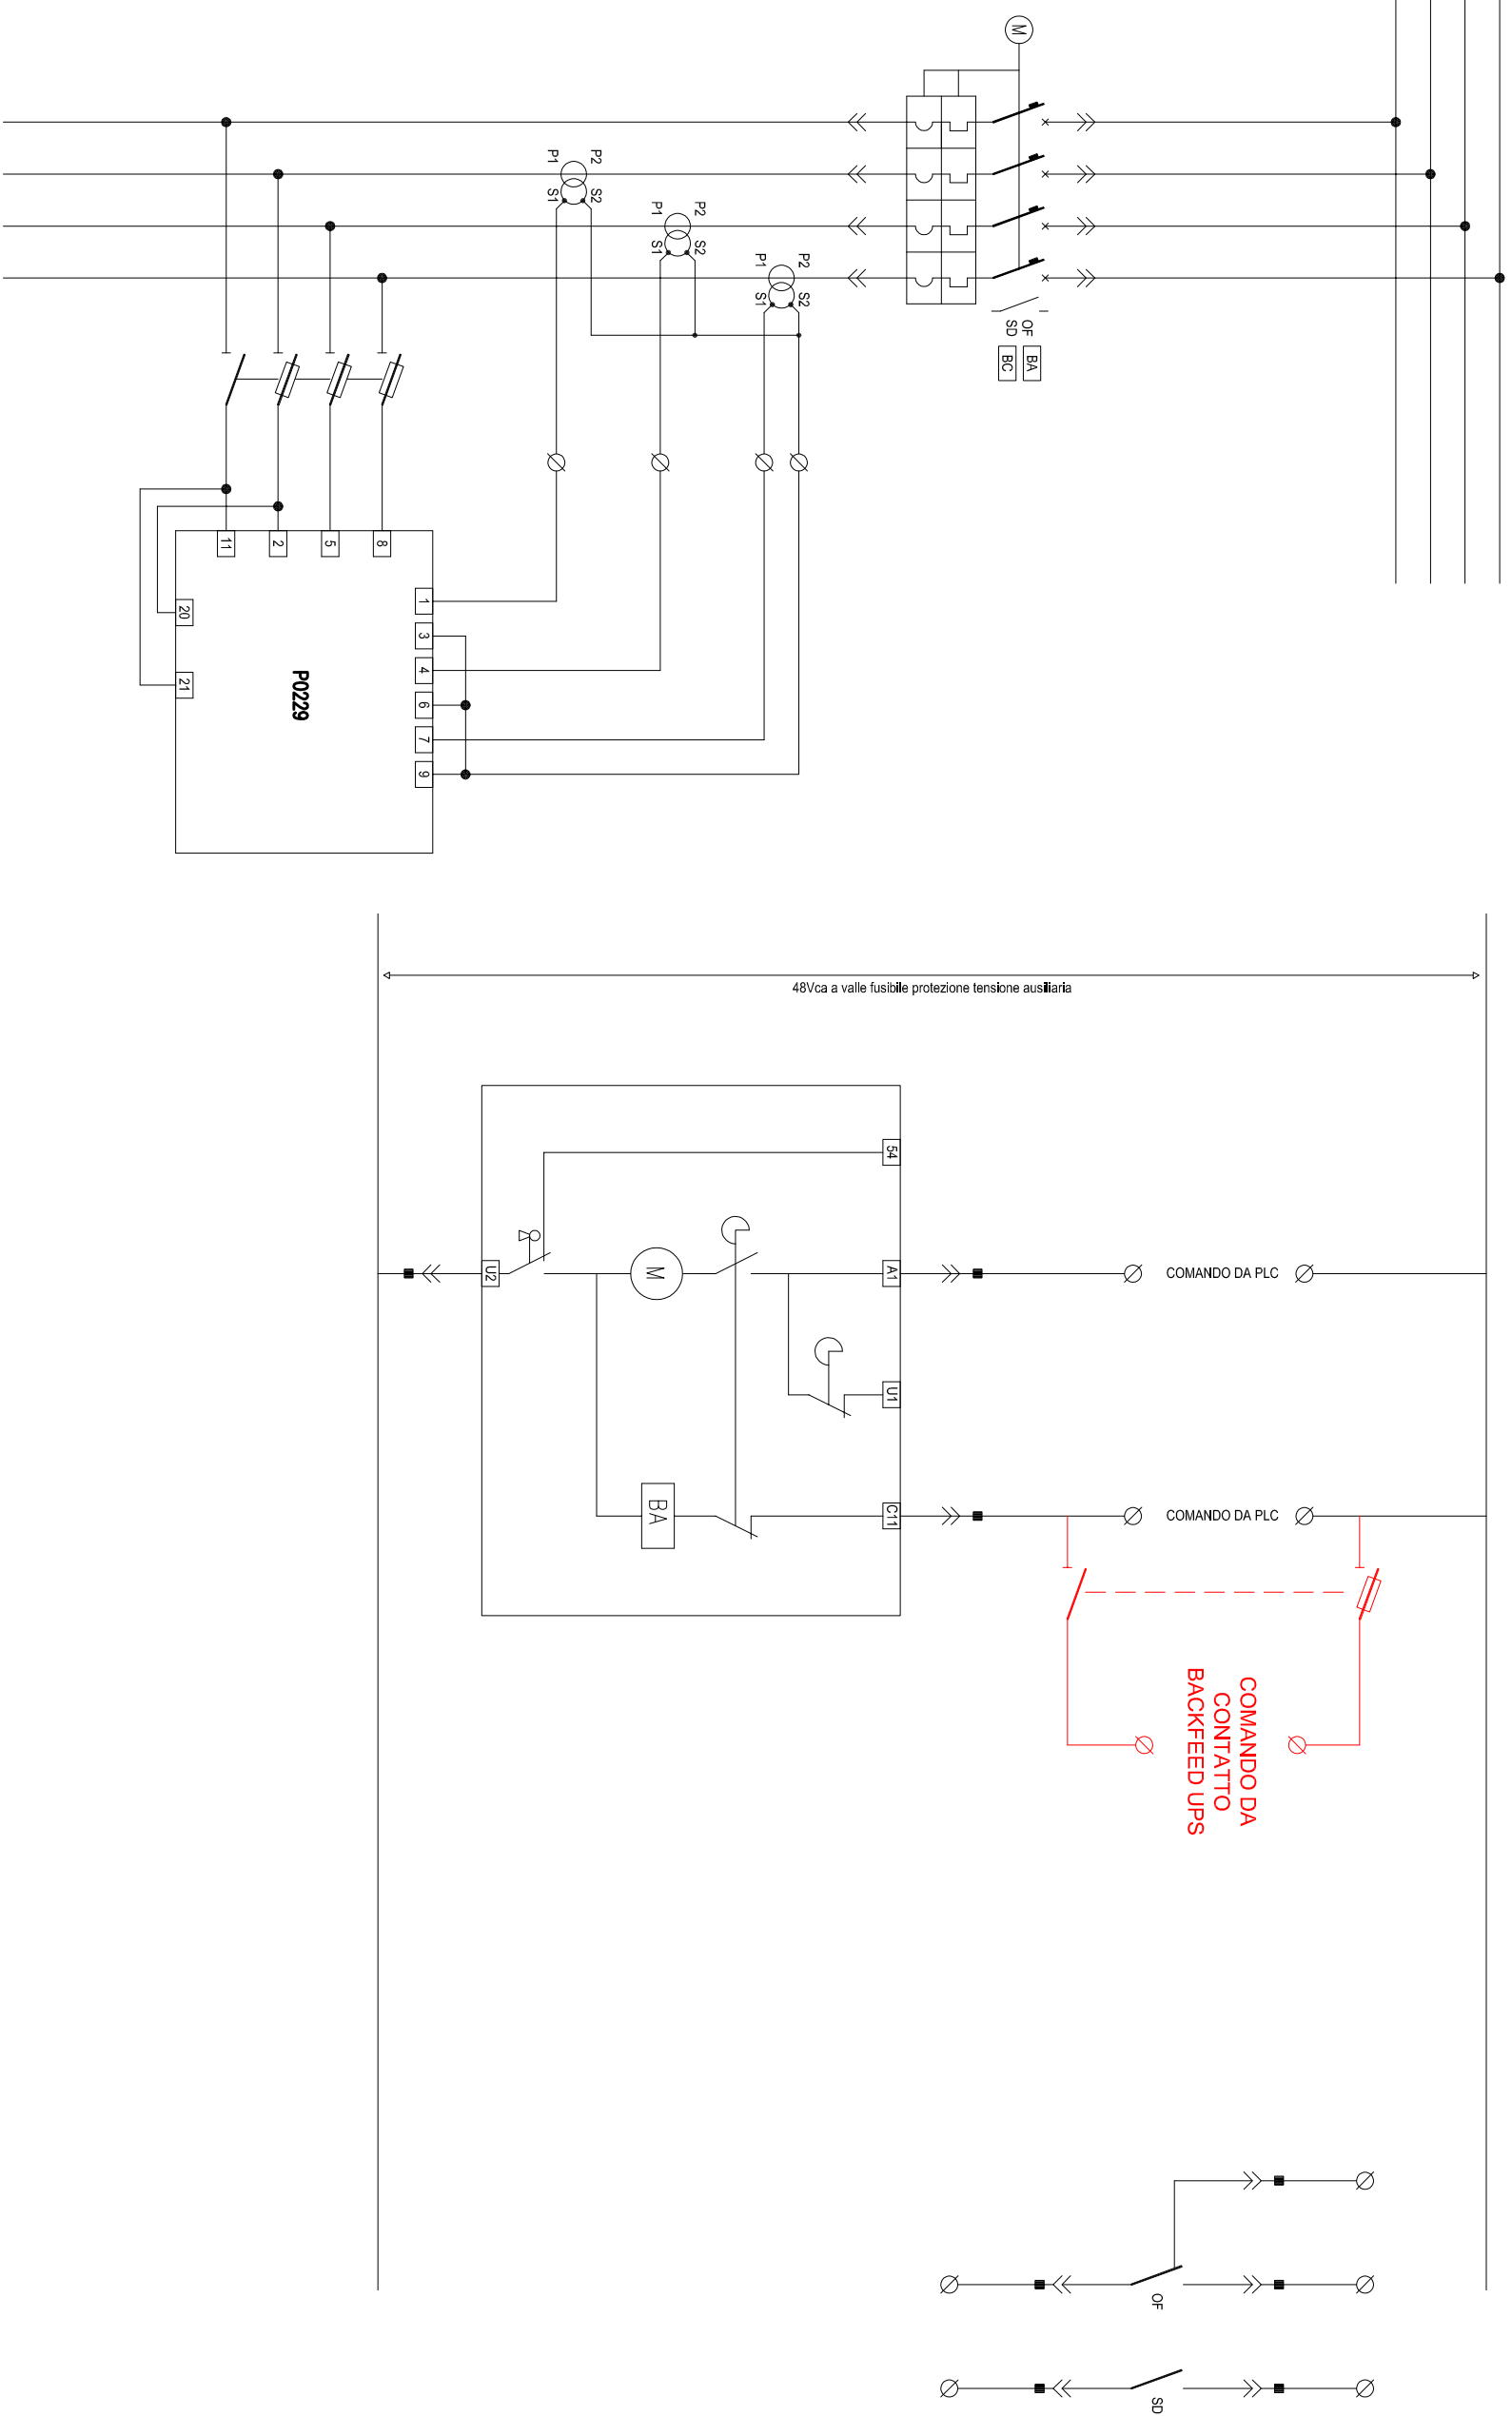

- MORSETTO DI APPOGGIO ALL'INTERNO DEL CUBICOLO INTERRUITORE

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISGNO CON DIVETO DI RIPRODURLO O RENDEROLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE		PROGETTISTA		DESCRIZIONE		COMMESSA	
ED.	REV	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	Nome file	
						Tavola	
						Sg. tavolo	
						1	
						—	